


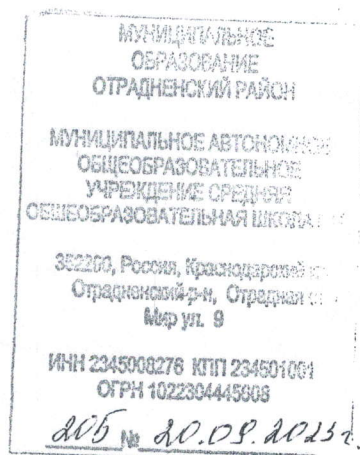

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
КРАСНОДАРСКОМУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
КРАЮ
(Главное управление МЧС России)**

Ответ на представление № 50/57

Направляем информацию о проведенных мероприятиях в МАОУ СОШ №9 расположенного по адресу: 352290 Краснодарский край Отрадненский район, станица Отрадная, улица Мира 9 по устранению нарушений, указанных по итогам прокурорской проверки соблюдения противопожарной безопасности в августе 2023 года.

1. Настоящее представление рассмотрено 14 сентября специалистами, а именно;
Марченко Н.Н., Кравченко Л.Н., Якубиной Я.В., Каргенич О.Н., Чариковым В.В., Генсюрковский С.Н., Серов А.А..
2. С лицами, ответственными за противопожарную безопасность учреждения проведен повторный инструктаж о мерах пожарной безопасности, сделана отметка в журнале инструктажа противопожарной безопасности с личной подписью инструктируемого.
3. Создана комиссия по расследованию нарушений и не выполнением требований правил пожарной безопасности. Комиссия установила срок устранения нарушений до 22 сентября 2023 года. В комиссию вошли следующие специалисты: Марченко Н.Н., Кравченко Л.Н., Якубиной Я.В., Каргенич О.Н., Чариков В.В. Приказ о составе комиссии прилагается.
4. С персоналом МАОУ СОШ №9 проведен дополнительный инструктаж по противопожарной безопасности и пожарно-техническим минимумам.
5. Приняты меры по устранению выявленных недостатков, а именно:

Акт об исправности наружного противопожарного водоснабжения прилагается;

Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима, утвержденных ПП № 1479 от 16.09.2020. (Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п.2). Приведена в соответствие;

С лицами осуществляющими охрану учреждения проведен дополнительный инструктаж и занесен в журнал учета противопожарных инструктажей;

В журнал эксплуатации систем необходимая информация внесена в полном объеме ответственным лицом;

Первичные средства пожаротушения, расположенные в пожарном щите, приведены в исправное состояние, приобретены новые огнетушители;

Пожарный щит на входе в учреждение укомплектован емкостью с водой 0,2 м.куб.;

На лестничных клетках здания все двери укомплектованы приспособлениями для само закрывания;

Заключения на соответствия качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания прилагается;

Акт проверки огнезащитной обработки прилагается;

Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности на отделочные материалы пола (линолиум) расположенных на путях эвакуации 1,2 и 3 этажей прилагается;

Акт работ по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и контракт на обслуживание системы прилагается.

Исполняющий обязанности
директора школы



Е.В. Якубина