

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От 01.09.2021

№ 230

п. Таманский

Об усилении мер по антитеррористической и противопожарной
защищенности в МБОУ СОШ № 16

В целях обеспечения пожарной, террористической безопасности, предупреждения экстремистских проявлений, сохранности материальных ценностей в МБОУ СОШ № 16, п р и к а з ы в а ю:

1.Заместителю директора по УВР Клименко Надежде Николаевне 06.09.2021 года провести проверку системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы эвакуационного освещения, системы эвакуационного оповещения) путем отключения электроэнергии. Организовать и провести информационно-пропагандистские мероприятия по повышению бдительности работников и учащихся.

2.Заместителю директора по АХЧ Павловой Людмиле Георгиевне провести проверку работоспособности тревожной кнопки, системы видеонаблюдения, целостности ограждения, калиток, въездных ворот, наличие на рабочем месте и соблюдение охранником ЧОП своих должностных обязанностей. Проверить исправность и доступность первичных средств пожаротушения, средств телефонной связи, наглядность телефонных номеров служб экстренного реагирования.

3.Результаты проверки отразить в акте согласно приложению 1.

4.Классным руководителям провести целевые инструктажи с учащимися по вопросам антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и действиях при ЧС с записью в соответствующих журналах регистрации инструктажей.

Директор МБОУ СОШ №16

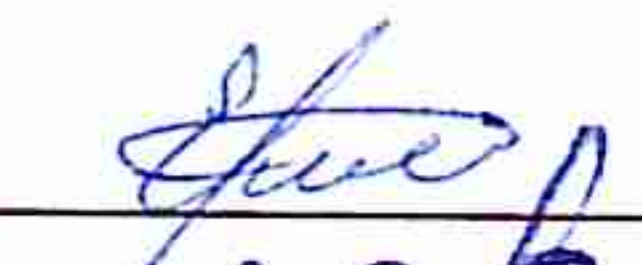

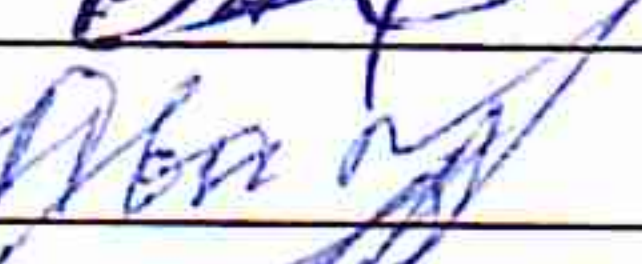

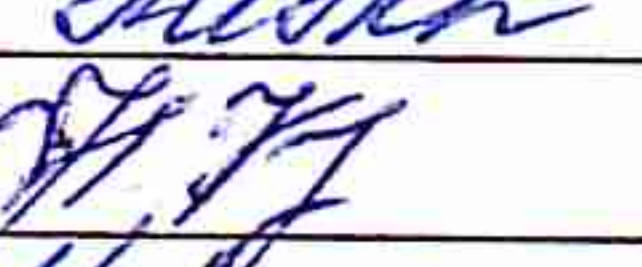
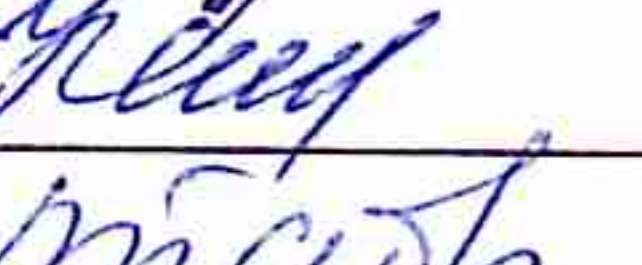
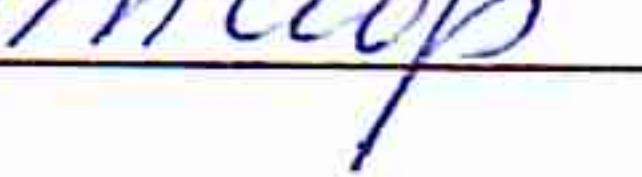




С.В.Чмелева

С приказом ознакомлены и согласны:

Е.А.Зинченко
Т.В. Грищенко
И.Л. Айрумова

« 01 » сентября 2021 г.
« 01 » сентября 2021 г.
« 01 » сентября 2021 г.

	Е.О. Ершков	« 01 » <u>сентября</u> 2021 г.
	Н.Ю. Маринина	« 01 » <u>сентября</u> 2021 г.
	Т.А. Сычук	« 01 » <u>сентября</u> 2021 г.
	И.Ф.Иванченко	« 01 » <u>сентября</u> 2021 г.
	А.В. Кольцов	« 01 » <u>сентября</u> 2021 г.
	Н.С. Пинёнжик	« 01 » <u>сентября</u> 2021 г.
	Н.Н. Клименко	« 01 » <u>сентября</u> 2021 г.
	А.А. Кашевич	« 01 » <u>сентября</u> 2021 г.
	Л.Г. Павлова	« 01 » <u>сентября</u> 2021 г.

Акт проверки систем противопожарной защиты и антитеррористической защищенности МБОУ СОШ № 16

	Наименование проверяемого оборудования и мероприятий	Наличие, исправность, имеющиеся недостатки	Причины неисправности, дата обращения в обслуживающую организацию
1.	Автоматическая пожарная сигнализация		
2.	Система оповещения о пожаре		
3.	Система аварийного освещения		
4.	Система (Стрелец-мониторинг)		
5.	Тревожная кнопка (количество тревожных кнопок – 1 штука)		
6.	Система видеонаблюдения количество камер: на территории – 2, в здании - 0		
7.	Целостность ограждения, ворот, калиток, наличие на воротах и калитках исправных замков		
8.	Наличие на объекте лицензированного охранника, штатных сторожей -5 человек. Наличие и ведение журнала передачи дежурств		
9.	Первичные средства пожаротушения – 28 штук		
10.	Целевой инструктаж с учащимися		

Директор МБОУ СОШ № 16



Handwritten signature

С.В. Чмелева